



Паспорт

Модуль динамического разряда МДР-2/1к

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Модуль динамического разряда конденсаторов МДР-2/1к УХЛ4 ТУ 3429-008-31928807-2014

- Обеспечивает быстрый разряд конденсаторных батарей
- Визуальная индикация наличия напряжения на конденсаторах
- Максимальное рабочее напряжение АС 400В
- Сопротивление цепи разряда 1 кОм
- Мощность цепи разряда 10 Вт

Код EAN-13 Модуля МДР-2/1к УХЛ4 - 4620769453716

Назначение

Модуль предназначен для обеспечения быстрого разряда конденсаторных батарей в конденсаторных установках компенсации реактивной мощности, а также, для индикации наличия опасного для человека напряжения на них. Он обеспечивает высокую скорость разряда при минимальном тепловыделении.



Конструкция

Модуль МДР-2/1к выпускается в стандартном двухмодульном корпусе, размером 35x93x63мм из не поддерживающего горение пластика. Крепление осуществляется на ДИН-рейку 35мм или на ровную поверхность.

Работа


Встроенные в модуль резисторы сопротивлением 1кОм, подключаются только в момент отключения конденсаторов от сети и остаются подключёнными до полного разряда конденсаторов. В случае включения конденсаторов к сети до окончания разряда, резисторы автоматически отключаются.

При подключённых к сети конденсаторах модуль электроэнергии, практически не потребляет (только на индикацию наличия напряжения на конденсаторах).

Максимальное сечение подключаемых проводников — 2.5 кв. мм.

Не рекомендуется использовать модуль МДР-2/1к для разряда конденсаторов, ёмкостью более 400 мкФ.

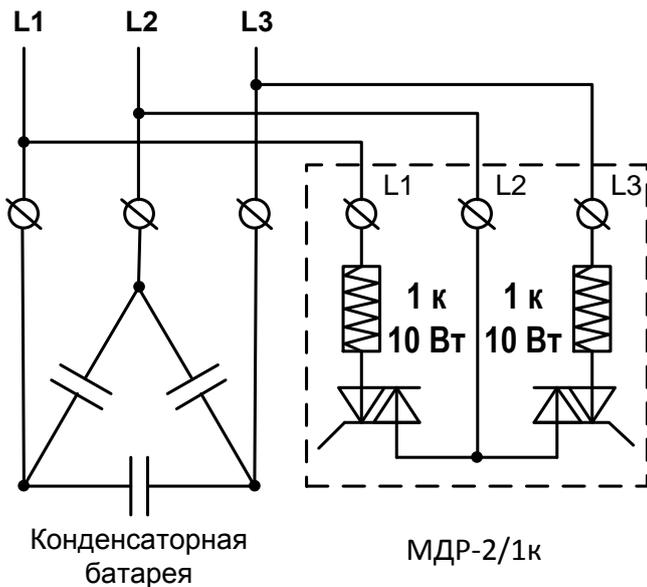
Схема подключения модуля динамического разряда МДР-2/1к



ВНИМАНИЕ:


Обозначение клемм L1, L2, L3 - дано условно. При работе с двухфазными коммутаторами клемму L2 модуля необходимо подключать к не коммутируемой фазе (см. пример схемы подключения).

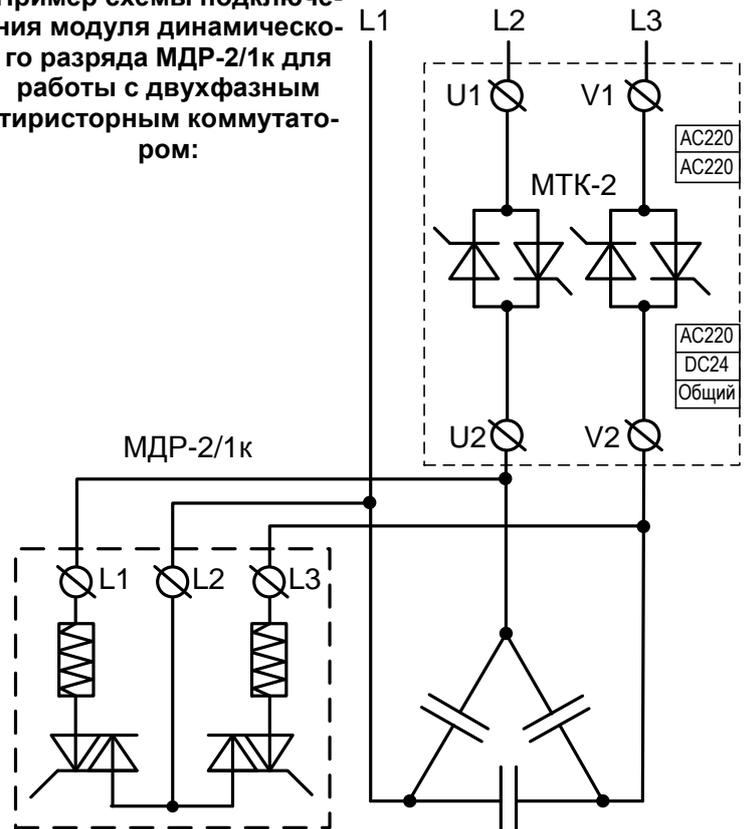Пример схемы подключения модуля динамического разряда МДР-2/1к для работы с двухфазным тиристорным коммутатором:



Основные технические параметры разрядного модуля МДР-2/1к
Таблица

Наименование параметра	Допустимое значение
Рабочее напряжение, В	АС 220-400
Частота, Гц	50/60
Сопротивление разрядного резистора, Ом	1000
Мощность разрядного резистора, Вт	10
Время полного разряда КБ при напряжении 400...440 В:	10 квар < 0,4 с, 15 квар < 0,6 с, 20 квар < 0,8 с, 30 квар < 1,2 с, 50 квар < 2,0 с, 60 квар < 2,4 с
Допустимое число разрядов в минуту при напряжении 400...440 В:	10 квар. - 22/мин 15 квар. - 15/мин 20 квар. - 11/мин 30 квар. - 7/мин 50 квар. - 4/мин 60 квар. - 3/мин
Потери, Вт	< 1,0
Разрядный ток, мА	< 400
Охлаждение	Естественное
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+55 (в среднем за 24 часа)
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ-4
Размеры, мм	88×35×63
Монтажное положение	Вертикальное
Масса, кг	0,12

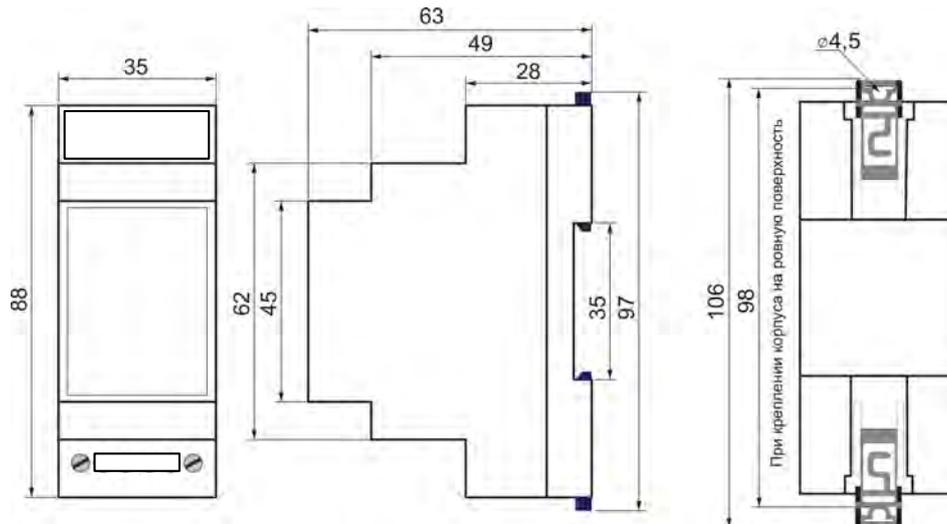Габаритные размеры

Рис. 3
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок изделия 24 месяца с момента передачи его потребителю (продажи). Если дату передачи установить невозможно, срок исчисляется с даты изготовления. Отметку о приёмке контролёр ОТК проставляет на корпусе изделия в виде заводского номера. Первые цифры заводского номера на корпусе изделия обозначают месяц и год выпуска.

Претензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации и при механических повреждениях.

Дата продажи _____

 Заводской номер _____
 (заполняется потребителем при оформлении претензии)



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93